

Rapport annuel

SYNDICAT DU PERTRE-ST CYR

# Prix & Qualité

*service de l'eau potable*

## DU SERVICE PUBLIC



Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'eau potable pour l'exercice 2015  
présenté conformément à l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales.

EXERCICE  
**2015**

# Sommaire

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| ■ | <b>CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC.....</b>                              | <b>3</b>  |
| ■ | ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE .....   | 3         |
| ■ | ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE .....  | 3         |
| ■ | CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE .....   | 3         |
| ■ | PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE .....                                  | 3         |
| ■ | CONVENTIONS D'IMPORT OU D'EXPORT.....  | 3         |
| ■ | RESSOURCES EN EAU .....  | 4         |
| ■ | NOMBRE D'ABONNES.....  | 5         |
| ■ | VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS.....   | 5         |
| ■ | LONGUEUR DU RESEAU .....   | 6         |
| ■ | <b>TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC.....</b>                               | <b>7</b>  |
| ■ | FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR .....   | 7         |
| ■ | FRAIS D'ACCES AU SERVICE.....  | 7         |
| ■ | PRIX DU SERVICE DE L'EAU POTABLE.....  | 7         |
| ■ | LE PRIX DE L'EAU TOUTES TAXES ET REDEVANCES COMPRISES .....                          | 8         |
| ■ | EVOLUTION DES COMPOSANTES DU TARIF DEPUIS 2006.....                                  | 9         |
| ■ | RECETTES D'EXPLOITATION .....  | 10        |
| ■ | <b>INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE.....</b>                                    | <b>11</b> |
| ■ | QUALITE DE L'EAU .....   | 11        |
| ■ | PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU .....   | 11        |
| ■ | CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU .....                                 | 12        |
| ■ | PERFORMANCE DU RESEAU .....  | 14        |
| ■ | RENOUVELLEMENT DES RESEAUX.....  | 15        |
| ■ | <b>FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE .....</b>                              | <b>16</b> |
| ■ | TRAVAUX PAYES AU COURS DE L'EXERCICE .....   | 16        |
| ■ | BRANCHEMENTS EN PLOMB .....  | 16        |
| ■ | ÉTAT DE LA DETTE.....  | 16        |
| ■ | DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE.....  | 16        |
| ■ | AMORTISSEMENTS REALISES .....  | 16        |
| ■ | PRESENTATION DES PROGRAMMES PLURIANNUELS.....  | 16        |
| ■ | <b>ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE .....</b>                   | <b>17</b> |
| ■ | AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE<br>PRECARITE ..... | 17        |
| ■ | OPERATIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE .....  | 17        |

# ■ Caractérisation technique du service public de l'eau potable

## ■ ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

Le SYNDICAT DU PERTRE-ST CYR regroupe les communes de LE PERTRE et SAINT CYR LE GRAVELAIS.

## ■ ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE

2 000 habitants

Population en vigueur en 2015 (données Insee 2012 - Décret N° 2014-1611 du 24 décembre 2014) des communes de la Collectivité, après correction en cas de desserte partielle d'une commune.

## ■ CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société SAUR en vertu d'un contrat ayant pris effet le 1<sup>er</sup> janvier 2005. La durée du contrat est de 12 ans. Il prend fin le 31 décembre 2016.

## ■ PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE

Les prestations confiées à la société SAUR sont les suivantes :

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Gestion du service</b>  | application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs             |
| <b>Gestion des abonnés</b> | accueil des usagers, facturation   |
| <b>Mise en service</b>     | des branchements   |
| <b>Entretien</b>           | des branchements, des canalisations, des captages, des compteurs, des équipements électromécaniques, du génie civil, Espaces verts |
| <b>Renouvellement</b>      | clôtures et portails, des canalisations <6m, des compteurs, Equipements hydrauliques de traitement et pompage                      |

La collectivité prend en charge :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Entretien</b>      | de la voirie, des captages                                       |
| <b>Renouvellement</b> | des branchements, des canalisations, du génie civil, Plantations |

## ■ CONVENTIONS D'IMPORT OU D'EXPORT

| Convention | Cocontractant            | Caractéristiques | Date d'effet | Durée [an] | Observations        |
|------------|--------------------------|------------------|--------------|------------|---------------------|
| d'Export   | ARGENTRE-DU-PLESSIS      |                  | 1981         |            | Tacite reconduction |
| d'Import   | SIE DE LA FORET DU THEIL |                  | 1979         |            | Tacite reconduction |

## ■ RESSOURCES EN EAU

- *Points de prélèvement*

| Ouvrage   | Débit nominal [m³/h] | Prélèvement 2014 [m³] | Prélèvement 2015 [m³] | Variation 2014/2015 | Observations   |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Puits le Chalonge 53 - SAINT CYR LE GRAVELAIS<br>Prélèvement en nappe souterraine | 12                   | 49 810                | 53 100                | +6,60 %             | Respect de l'autorisation de prélèvement du 13/10/2008 |
| <b>Total des prélèvements [m³]</b>  |                      | <b>49 810</b>         | <b>53 100</b>         | <b>+6,60 %</b>      |  |

- *Volumes produits*

| Ouvrage   | Capacité de production [m³/j] | Production 2014 [m³] | Production 2015 [m³] | Variation 2014/2015 | Observations |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Usine de traitement La Chalonge 53 - SAINT CYR LE GRAVELAIS | 240                           | 49 810               | 53 013               | +6,43 %             |              |
| <b>Total produit [m³]</b>                                   |                               | <b>49 810</b>        | <b>53 013</b>        | <b>+6,43 %</b>      |              |

Le rendement de l'usine Le Chalonge est en 2015 de 99,8%, du même ordre qu'en 2014.


- *Importations d'eau*

| Import depuis            | Importé en 2014 [m³] | Importé en 2015 [m³] | Variation      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| SIE DE LA FORET DU THEIL | 67 316               | 70 742               | +5,09 %        |
| <b>Total import [m³]</b> | <b>67 316</b>        | <b>70 742</b>        | <b>+5,09 %</b> |

- *Total des volumes d'eau potable*

| Total des ressources [m³] | 2014           | 2015           | Variation      | Part 2015      |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ressources propres        | 49 810         | 53 013         | +6,43 %        | 42,84%         |
| Importations              | 67 316         | 70 742         | +5,09 %        | 57,16%         |
| <b>Total général</b>      | <b>117 126</b> | <b>123 755</b> | <b>+5,66 %</b> | <b>100,00%</b> |


- *Evolution des volumes d'eau potable produits et importés*

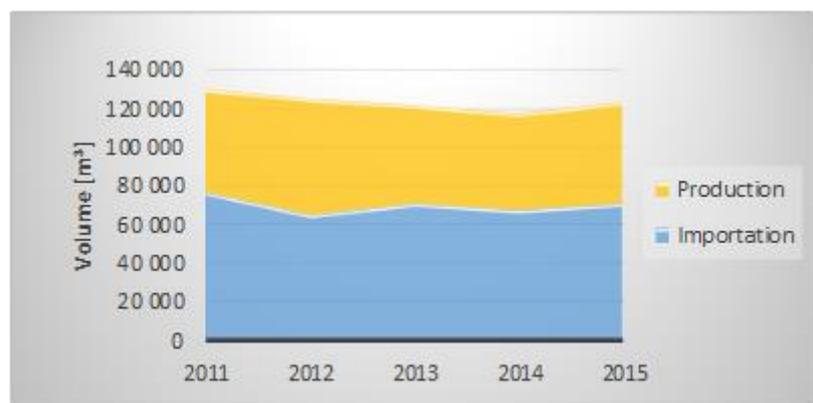

## ■ NOMBRE D'ABONNES

| Abonnés                | 2014 | 2015 | Variation |
|------------------------|------|------|-----------|
| Nombre total d'abonnés | 879  | 880  | +0,11 %   |

- Evolution du nombre total d'abonnés

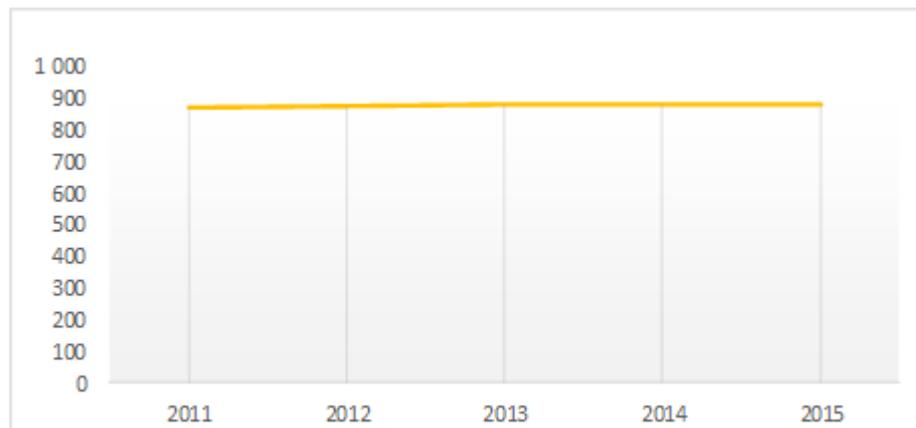

- Répartition des abonnés par commune

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 53 - LA GRAVELLE            | 12         |
| 53 - SAINT CYR LE GRAVELAIS | 203        |
| LE PERTRE                   | 665        |
| <b>Total des abonnés</b>    | <b>880</b> |


## ■ VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS

| Volumes [m³]                             | 2014           | 2015           | Variation      |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Volume produit                           | 49 810         | 53 013         | +6,43 %        |
| Volume importé                           | 67 316         | 70 742         | +5,09 %        |
| Volume exporté                           | - 3 760        | - 3 400        | -9,57 %        |
| <b>Volume mis en distribution</b>        | <b>113 366</b> | <b>120 355</b> | <b>+6,16 %</b> |
| Volume vendu aux abonnés domestiques     | 93 990         | 98 483         | +4,78 %        |
| Volume vendu aux abonnés non domestiques |                |                |                |
| <b>Volume total vendu aux abonnés</b>    | <b>93 990</b>  | <b>98 483</b>  | <b>+4,78 %</b> |

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement.

La consommation moyenne par abonné est de : **112 m³ par an**. Elle était de 107 m³ en 2014.


- Evolution des volumes vendus aux abonnés

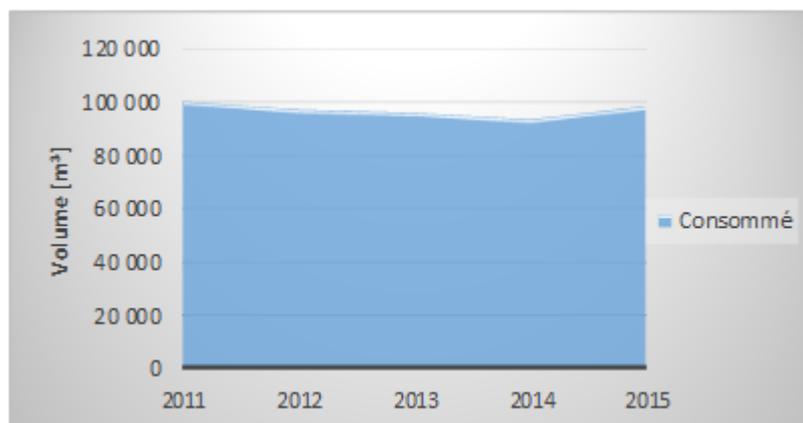

- Détail des exportations d'eau

| Export vers                 | Exporté en 2014 [m³] | Exporté en 2015 [m³] | Variation      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| ARGENTRE-DU-PLESSIS         | 3 760                | 3 400                | -9,57 %        |
| <b>Volume total exporté</b> | <b>- 3 760</b>       | <b>- 3 400</b>       | <b>-9,57 %</b> |

- Evolution des volumes exportés

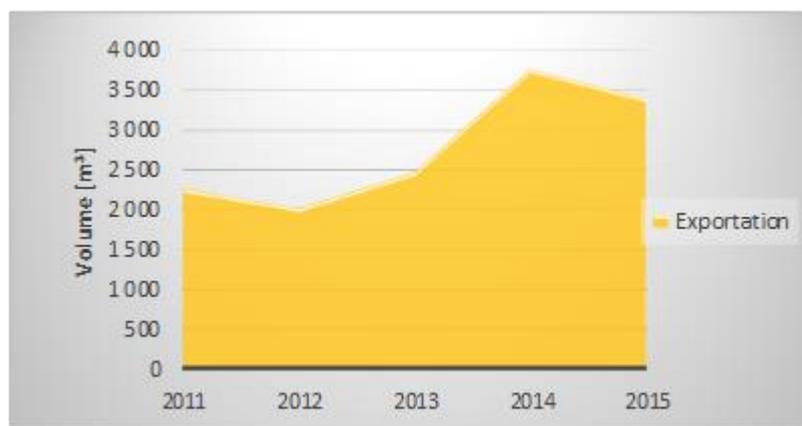

■ **LONGUEUR DU RESEAU**

|  | 2014 | 2015 | Variation% |
|--|------|------|------------|
| Linéaire du réseau hors branchements en km | 89,4 | 89,6 | +0,26 %    |

Extension de réseau en 2015 = 0 km

## ■ Tarification et recettes du service public de l'eau potable

### ■ FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR

L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.  
Les délibérations qui ont fixé les tarifs en vigueur sont les suivantes :

| Date de la délibération | Objet   |
|-------------------------|---|
| 20/10/2014              | fixation des surtaxes eau potable 2015 (part syndicale) |
| 20/10/2015              | fixation des surtaxes eau potable 2016 (part syndicale) |

Les tarifs concernant la part de la société SAUR sont fixés par le contrat et indexés annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat.

**Au 1er janvier 2016, la formule d'indexation appliquée conduit à une variation de 20,55% par rapport aux tarifs de base.**

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.  
Le service est assujéti à la TVA.

### ■ FRAIS D'ACCES AU SERVICE

L'exploitant ne perçoit pas de frais d'accès au service.

### ■ PRIX DU SERVICE DE L'EAU POTABLE

Le prix du service comprend :

- Une partie fixe ou abonnement
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement.

Les volumes sont relevés annuellement.

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.

- *Redevance de pollution domestique*

La redevance de pollution domestique est reversée à l'agence de l'eau. Son montant, en € par m<sup>3</sup>, est calculé chaque année par l'agence de l'eau.

Elle est unique sur l'ensemble du service.

|                                   | 1 <sup>er</sup> jan 2015 | 1 <sup>er</sup> jan 2016 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Redevance de pollution domestique | 0,3100                   | 0,3000                   |

## ■ LE PRIX DE L'EAU toutes taxes et redevances comprises

### ● Evolution du tarif de l'eau

|   | Désignation  | 1 <sup>er</sup> jan 2015 | 1 <sup>er</sup> jan 2016 | Variation |
|---|--|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Part de l'exploitant</b>   |  |                          |                          |           |
| Part Fixe [€ HT/an]   | Abonnement ordinaire *   | 24,48                    | 24,11                    | -1,51 %   |
| Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]<br>(tranches en m <sup>3</sup> /an) | N° 1 (0 à 200 m <sup>3</sup> )   | 1,4573                   | 1,4717                   | +0,99 %   |
|   | N° 2 (au-delà de 200 m <sup>3</sup> )                                  | 1,3593                   | 1,3753                   | +1,18 %   |
| <b>Part de la collectivité</b>  |  |                          |                          |           |
| Part Fixe [€ HT/an]   | Abonnement ordinaire *   | 62,30                    | 62,30                    | 0,00 %    |
| Part proportionnelle [€ HT/m <sup>3</sup> ]<br>(tranches en m <sup>3</sup> /an) | N° 1 (0 à 200 m <sup>3</sup> )   | 0,2575                   | 0,2575                   | 0,00 %    |
|   | N° 2 (au-delà de 200 m <sup>3</sup> )                                  | 0,3434                   | 0,3434                   | 0,00 %    |
| <b>Redevances et taxes</b>  |  |                          |                          |           |
|   | Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m <sup>3</sup> ] | 0,0237                   | 0,0108                   | -54,43 %  |
|   | Fonds de concours SMG [€/m <sup>3</sup> ]                              | 0,17                     | 0,17                     | 0,00 %    |
|   | Redevance de pollution domestique                                      | 0,31                     | 0,30                     | -3,23 %   |
|   | TVA  | 5,5 %                    | 5,5 %                    |           |

\* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m<sup>3</sup>


### ● Composantes de la facture d'un usager de 120 m<sup>3</sup>

|  | 1 <sup>er</sup> jan 2015 | 1 <sup>er</sup> jan 2016 | Variation      |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Exploitant   | 199,36                   | 200,71                   | +0,68 %        |
| Collectivité                                       | 93,20                    | 93,20                    | +0,00 %        |
| Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau | 2,84                     | 1,30                     | -54,23 %       |
| Fonds de concours SMG                              | 20,40                    | 20,40                    | 0,00 %         |
| Redevance de pollution domestique                  | 37,20                    | 36,00                    | -3,23 %        |
| TVA  | 19,42                    | 19,34                    | -0,41 %        |
| <b>Total [€ TTC]</b>                               | <b>372,42</b>            | <b>370,95</b>            | <b>-0,39 %</b> |

|   |
|---|
| <b>Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT)</b> |
| +0,46 %   |

Prix théorique du m<sup>3</sup> pour un usager consommant 120 m<sup>3</sup> :


3,09 €/m<sup>3</sup>

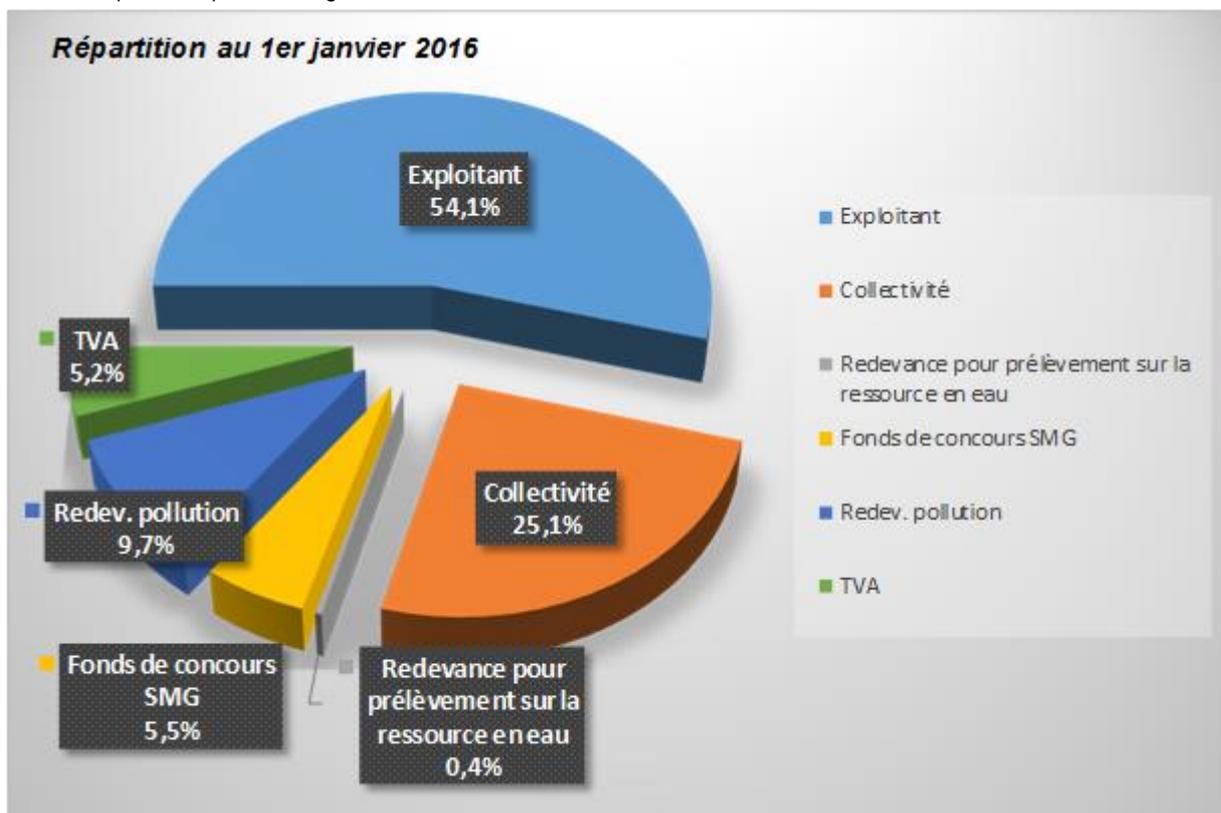

## ■ EVOLUTION DES COMPOSANTES DU TARIF DEPUIS 2006

Composantes de la facture d'un usager consommant 120 m<sup>3</sup> (valeurs au 1<sup>er</sup> janvier de chaque année hors TVA et hors redevance pollution).

| Année | Exploitant [€] | Collectivité [€] | Tiers [€] | Total hors TVA [€] |
|-------|----------------|------------------|-----------|--------------------|
| 2006  | 162,38         | 82,20            | 10,30     | 254,88             |
| 2007  | 163,83         | 84,54            | 10,30     | 258,67             |
| 2008  | 168,66         | 86,90            | 13,85     | 269,41             |
| 2009  | 178,52         | 89,28            | 15,25     | 283,05             |
| 2010  | 176,04         | 91,08            | 16,70     | 283,82             |
| 2011  | 163,90         | 91,99            | 19,10     | 274,99             |
| 2012  | 189,03         | 91,99            | 19,33     | 300,35             |
| 2013  | 190,30         | 91,99            | 21,04     | 303,33             |
| 2014  | 196,34         | 91,99            | 22,04     | 310,37             |
| 2015  | 199,36         | 93,20            | 23,24     | 315,80             |
| 2016  | 200,71         | 93,20            | 21,70     | 315,61             |

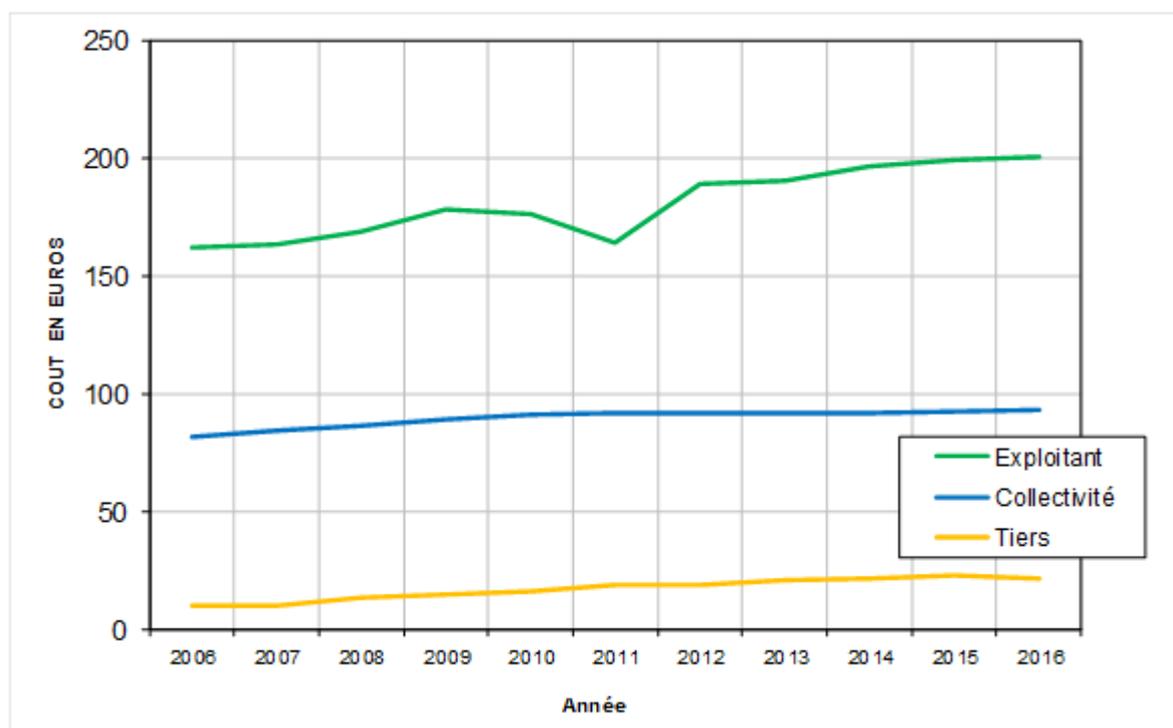

La facture d'un usager consommant 120 m<sup>3</sup> (Hors TVA et hors redevance pollution) a augmenté de **+23,83 %** depuis le début 2006 dont :

| Année            | Exploitant [€]  | Collectivité [€] | Tiers [€]        | Total hors TVA [€] |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>2006-2016</b> | <b>+23,61 %</b> | <b>+13,38 %</b>  | <b>+110,68 %</b> | <b>+23,83 %</b>    |

## ■ RECETTES D'EXPLOITATION

- Recettes de la collectivité


|  | 2014               | 2015               | Variation      |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| Recettes de vente d'eau                |                    |                    |                |
| Recettes vente d'eau                   | 81 560,45 €        | 84 767,33 €        | +3,93 %        |
| dont abonnements                       | 54 413,57 €        | 55 183,13 €        | +1,41 %        |
| Régularisations des ventes d'eau (+/-) | 194,62 €           | 185,34 €           | -4,77 %        |
| Recettes de volume exporté             | 1 291,18 €         | 1 179,12 €         | -8,68 %        |
| <b>Total recettes de vente d'eau</b>   | <b>83 046,25 €</b> | <b>86 131,79 €</b> | <b>+3,72 %</b> |

|   |                    |                    |  |
|---|--------------------|--------------------|--|
| Autres recettes                                   |                    |                    |  |
| Régularisation Py (part "importation-production") | - 404,16 €         | - 3 463,27 €       |  |
| <b>Total des recettes</b>                         | <b>82 642,09 €</b> | <b>82 668,52 €</b> |  |

- Recettes de l'exploitant

|                                      | 2014                | 2015                | Variation      |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Recettes de vente d'eau              |                     |                     |                |
| Recettes vente d'eau                 | 152 347,91 €        | 161 663,09 €        | +6,11 %        |
| dont abonnements                     | 21 458,35 €         | 21 256,58 €         | -0,94 %        |
| Recettes de volume exporté           | 4 717,29 €          | 4 318,68 €          | -8,45 %        |
| <b>Total recettes de vente d'eau</b> | <b>157 065,20 €</b> | <b>165 981,77 €</b> | <b>+5,68 %</b> |

|   |                     |                     |  |
|---|---------------------|---------------------|--|
| Autres recettes                                   |                     |                     |  |
| Régularisation Py (part "importation-production") | 404,16 €            | 3 463,27 €          |  |
| <b>Total des recettes</b>                         | <b>157 469,36 €</b> | <b>169 445,04 €</b> |  |

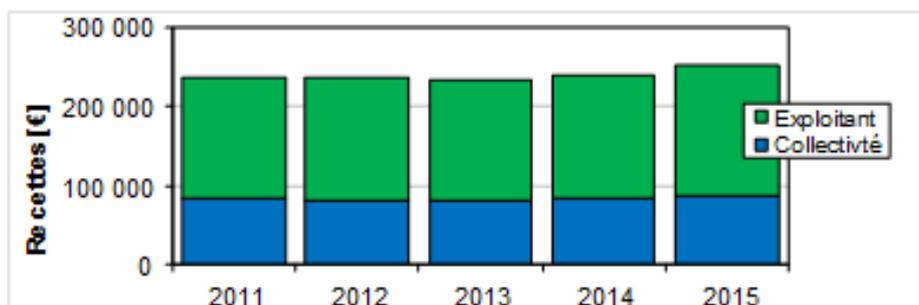

## ■ Indicateurs de performance du service de l'eau potable

### ■ QUALITE DE L'EAU

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321-103 du Code de la Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par ARS 35. Parallèlement l'exploitant vérifie la qualité de l'eau distribuée, par des analyses menées dans le cadre de l'autocontrôle.

**Résultats du contrôle réglementaire (Source : ARS) :**

|                             | Nombre de prélèvements réalisés | % de conformité | Paramètres non conformes |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Conformité bactériologique  | 13                              | 100 %           |                          |
| Conformité physico-chimique | 13                              | 100 %           |                          |

#### Commentaires sur la qualité des eaux traitées et distribuées (source ARS 35)

L'eau distribuée au cours de l'année 2015 a été de bonne qualité microbiologique. Elle est restée conforme aux limites réglementaires fixées pour les éléments indésirables et les pesticides recherchés.

| Unité de distribution (UDI)   | Teneur moyenne en nitrate (mg/l) [min – max] | Pesticides                  | Teneur moyenne en COT (carbone organique total) en mg/l [min – max] |
|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| référence / Limite de qualité | <b>50 mg/l</b>                               | <b>0,1µg/l par molécule</b> | COT : 2 mg/l  |
| UDI Le Pertre                 | 26,4<br>[20,4 – 34,9]                        | Traces                      | [0,6 – 1,3]<br>Source : Saur  |
| UDI Le Pertre - Syméval       | 9,9<br>[2,5 – 19,6]                          | Traces                      |   |

Les trihalométhanes (THM) correspondant aux sous-produits de désinfection de l'eau, en lien direct avec le COT, sont soumis à une limite réglementaire de qualité de 100µg/l. Les analyses réalisées sont conformes et les résultats sont compris entre 30 et 70µg/l.

### ■ PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU

**Grille des indices d'avancement de la protection de la ressource en eau**

|      |  |
|------|--|
| 0%   | aucune action  |
| 20%  | études environnementale et hydrogéologique en cours  |
| 40%  | avis de l'hydrogéologue rendu  |
| 50%  | dossier déposé en préfecture   |
| 60%  | arrêté préfectoral   |
| 80%  | arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)                            |
| 100% | arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté |

**Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (Source : ARS)**

| Proposition ARS | Commentaire | Proposition collectivité |
|-----------------|-------------|--------------------------|
|-----------------|-------------|--------------------------|

**Puits le Chalonge**

|   |      |   |      |
|---|------|---|------|
| ➔ | 80 % | Arrêté préfectoral du 13 octobre 2008 est complètement mis en œuvre. Une surveillance annuelle est mise en œuvre avec l'aide du SMG35. Un indice de 100% peut être admis. | 100% |
|---|------|---|------|

**Import d'eau traitée depuis SIE DE LA FORET DU THEIL**

|   |      |   |     |
|---|------|---|-----|
| ➔ | 80 % | L'import vient de la station de la Billerie qui traite l'eau de la retenue de la Valière. Pour cet import, un indice de 80% est admis | 80% |
|---|------|---|-----|

| <b>valeur globale de l'indice d'avancement de la protection de la ressource,</b><br>calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable |                          |
|---|--------------------------|
| Proposition ARS   | Proposition Collectivité |
| <b>80 %</b>   | <b>89 %</b>              |

**■ CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU**

**Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau**

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points, globalement, au niveau des parties A et B ci-dessous, est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.


La valeur de cet indice varie entre 0 et 120.

|   |   | nombre de points                     | points obtenus |
|---|---|--------------------------------------|----------------|
| <b>PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)</b>  |   |                                      |                |
| VP.236  | Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures  | oui : 10 points<br>non : 0 point     | 10             |
| VP.237  | Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 5 points<br>non : 0 point      | 5              |
| <b>PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points)</b><br>(rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)   |   |                                      |                |
| VP.238  | Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques   | oui : 10 points<br>non : 0 point     | 10             |
| VP.239  | Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres   | 1 à 5 points<br>sous conditions (1)  | 5              |
| VP.240  | Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)                | 0 à 15 points<br>sous conditions (2) | 15             |
| VP.241  | Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose  |                                      |                |
| <b>PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points)</b><br>(rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires) |   |                                      |                |
| VP.242  | Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, Pl,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux   | oui : 10 points<br>non : 0 point     | 10             |
| VP.243  | Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)                | oui : 10 points<br>non : 0 point     | 10             |
| VP.244  | Localisation des branchements sur le plan des réseaux   | oui : 10 points<br>non : 0 point     | 10             |
| VP.245  | Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur   | oui : 10 points<br>non : 0 point     | 10             |
| VP.246  | Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées  | oui : 10 points<br>non : 0 point     | 10             |
| VP.247  | Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)   | oui : 10 points<br>non : 0 point     | 10             |
| VP.248  | Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)  | oui : 10 points<br>non : 0 point     | 0              |
| VP.249  | Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux   | oui : 5 points<br>non : 0 point      | 0              |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>120</b>                           | <b>105</b>     |

(1) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent respectivement à 0, 1, 2, 3, 4 et 5 points

(2) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent respectivement à 10, 11, 12, 13, 14 et 15 points

## ■ PERFORMANCE DU RESEAU

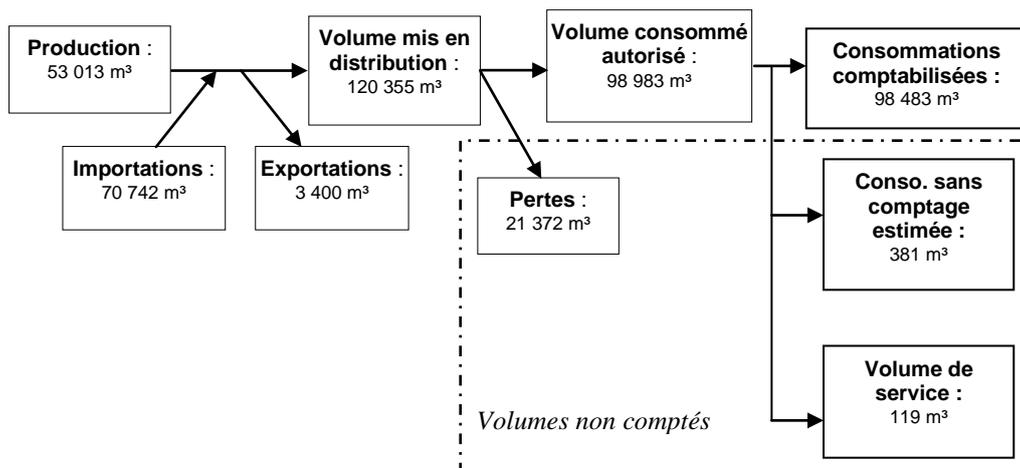

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 381 m<sup>3</sup>.  
Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 119 m<sup>3</sup>.

L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :

- **rendement du réseau de distribution** =  
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit + importations)

|   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rendement du réseau de distribution [%] | 79,4 % | 80,1 % | 81,8 % | 83,9 % | 82,7 % |

*N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l'année 2007*

- **indice des volumes non comptés** =  
(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / longueur du réseau hors branchements

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|------|------|
| Indice linéaire des volumes non comptés [m <sup>3</sup> /km/j] | 0,84 | 0,78 | 0,70 | 0,59 | 0,67 |

- **indice linéaire de pertes en réseau** =  
pertes / longueur du réseau hors branchements


|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|------|------|
| Indice linéaire de pertes en réseau [m <sup>3</sup> /km/j] | 0,82 | 0,76 | 0,68 | 0,58 | 0,65 |

- **indice linéaire de consommation**=  
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (365 \* longueur du réseau hors branchements)


|  | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Indice linéaire de consommation [m <sup>3</sup> /km/j] | 3,2    | 3,1    | 3,1    | 3,0    | 3,1    |
| Seuil de rendement [%]                                 | 65,6 % | 65,6 % | 65,6 % | 65,6 % | 65,6 % |

Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice.

Evolution du rendement du réseau de distribution

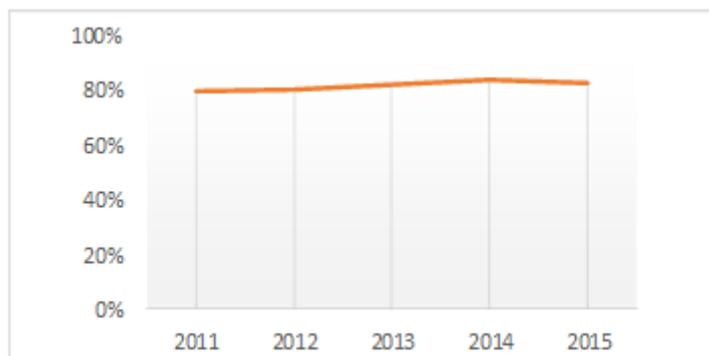

Evolution de l'indice linéaire des pertes en réseau

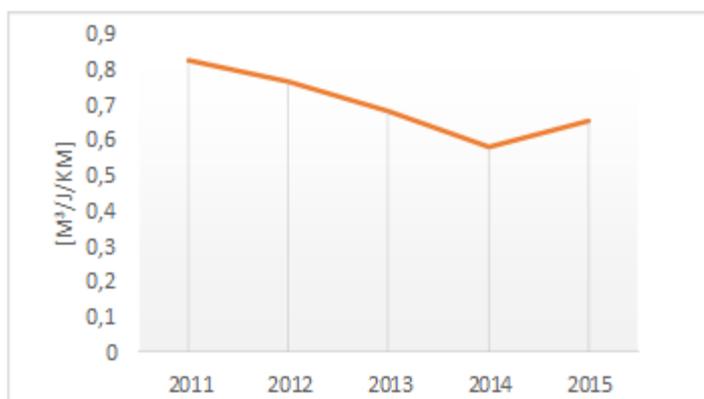

## ■ RENOUVELLEMENT DES RESEAUX

|   | 2011 | 2012 | 2013  | 2014  | 2015 |
|---|------|------|-------|-------|------|
| Linéaire de canalisations renouvelées au cours de l'exercice [km] | 0    | 0    | 0,972 | 0,057 | 0    |
| % de renouvellement du réseau                                     | 0%   | 0%   | 1,09  | 0,06% | 0    |

Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.

L'indicateur de performance « Taux moyen de renouvellement des réseaux » [P107.2] est une moyenne sur les 5 dernières années. Sur la période indiquée ci-dessus, **il est égal à 0,23 %**.

Le linéaire renouvelé en 5 ans est de **1,029 km**.

## ■ Financement des investissements du service de l'eau potable

### ■ TRAVAUX PAYES AU COURS DE L'EXERCICE

| Objet des travaux           | Montant de travaux |
|-----------------------------|--------------------|
| Diagnostic du réservoir AEP | 2 000 €            |

### ■ BRANCHEMENTS EN PLOMB

Le nombre total de branchements existants au 31 décembre 2015 est de 893.

Il n'existe aucun branchement en plomb sur le Syndicat (seuls les branchements comportant un tronçon en plomb avant compteur étant comptabilisés).

### ■ ETAT DE LA DETTE

L'état de la dette au 31 décembre 2015 fait apparaître les valeurs suivantes :

|                                       | 2014        | 2015        |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Encours de la dette au 31 décembre    | 65 599,91 € | 58 829,75 € |
| Remboursements au cours de l'exercice | 6 983,05 €  | 6 960,18 €  |
| dont en intérêts                      | 212,89 €    | 65,89 €     |
| dont en capital                       | 6 770,16 €  | 6 894,29 €  |

### ■ DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE

La durée d'extinction de la dette, exprimée en année, est égale au rapport entre l'encours total de la dette de la collectivité contractée pour financer les installations et l'épargne brute annuelle. L'épargne brute annuelle est égale aux recettes réelles déduction faite des dépenses réelles incluant notamment le montant des intérêts des emprunts à l'exclusion du capital remboursé.

|                                | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Durée d'extinction de la dette | <1   | <1   | <1   | <1   |

### ■ AMORTISSEMENTS REALISES

|   | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Montant de la dotation aux amortissements | 22 436,65 € | 74 930,00 € | 76 703,00 € | 76 880,00 € | 64 202,00 € |

### ■ PRESENTATION DES PROGRAMMES PLURIANNUELS

de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

| Objet des travaux                 | Montant de travaux |
|-----------------------------------|--------------------|
| Rénovation conduite AEP St Martin | 40 000 €           |

## ■ Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

### ■ AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

|   | 2014     | 2015   |
|---|----------|--------|
| <b>montants des abandons de créance</b>                 | 0,00 €   | 0,00 € |
| dont part délégataire                                   | 0,00 €   | 0,00 € |
| dont part collectivité                                  |          |        |
| nombre de demandes reçues                               |          |        |
| nombre d'aides accordées                                |          |        |
| <b>montants des versements à un fonds de solidarité</b> | 400,00 € |        |
| dont part délégataire                                   |          |        |
| dont part collectivité                                  | 400,00 € |        |

### ■ OPERATIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE

| Description | 2014 | 2015 |
|-------------|------|------|
|             | -    | -    |
|             |      |      |